



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



201719001121

广州市微生物研究所

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

广州工业微生物检测中心

GUANG ZHOU TESTING CENTER OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY

检测报告

TEST REPORT

报告编号

KJ20182128

样品名称

负压新风除臭机

委托单位

深圳市檀玥科技有限公司



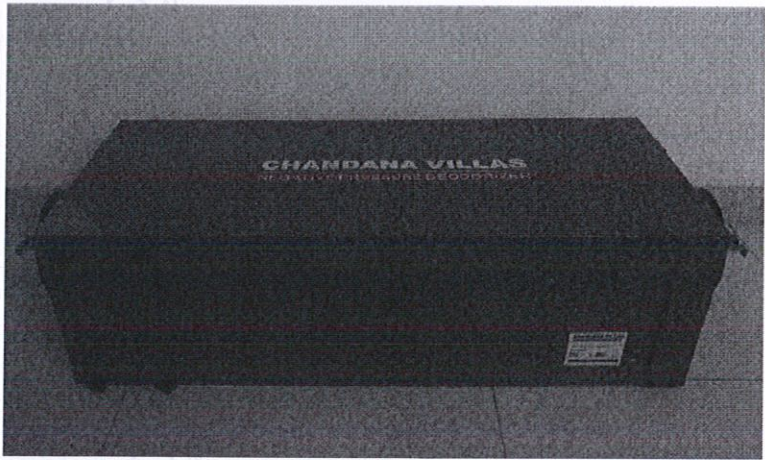
检测编号: KJ20182128
Test No.

广州市微生物研究所
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY
广州工业微生物检测中心
GUANG ZHOU TESTING CENTER OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY

检测报告
TEST REPORT

收样日期: 2018 年 12 月 04 日
Date Received

检测日期: 2018 年 12 月 06 日
Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	负压新风除臭机	样品来源 Source of Sample	送检
委托单位 Applicant	深圳市檀玥科技有限公司	委托人 Client	张勇
生产单位 Manufacturer	——	商标 Brand	CHANDANA VILLAS 檀玥
型号规格 Type and Specification	H800D/H1000D	样品数量 Quantity of Sample	1 台
生产日期 Date of Production	2018 年 12 月 1 日	样品描述 State of Sample	机器
生产批号 Batch Number	——	样品包装 Packing of Sample	箱装
样品图片 Sample Picture			
检验依据和方法 Standard and Methods	GB/T 21087—2007 空气-空气能量回收装置		
检测项目 Items of Analysis	风量		
备注 Remarks	——		

接下页/To be continued



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0823



201719001121

检测编号: KJ20182128

Test No.

广州市微生物研究所
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY
广州工业微生物检测中心
GUANG ZHOU TESTING CENTER OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY

检测报告 TEST REPORT

收样日期: 2018 年 12 月 04 日

Date Received

风量试验:

1. 环境温度: 22.4℃; 环境湿度: 49.2%RH
2. 试验设备
空气动力试验台
3. 工作状态: 试验过程开启“最高档”。

检测结果:

检测日期: 2018 年 12 月 06 日

Date Analyzed

样品编号	风量 (m ³ /h)
KJ20182128-1	833

报告结束/End of report

编制:
Editor

徐国洋

审核:
Checker

万分友

签发:
Issuer

WZ

签发日期 (公章):
Date Reported

2018.12.17



第 3 页 共 4 页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



201719001121

声 明

- 一、 本检测报告涂改增删无效，未加盖检测单位“检验检测专用章”无效，无相关责任人签名无效，复印件无效。
- 二、 对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本单位不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。
- 三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本单位提出，逾期视为承认本报告。微生物检测不复检。
- 四、 本检测报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、 报告中标“*”项目为还未通过广东省资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“#”为只通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“+”为只通过广东省资质认定的项目。
- 六、 报告中未取得广东省资质认定的项目，检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 七、 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

联系地址：广州市黄埔区科学城尖塔山路 1 号

检验地址：（与联系地址不同时填写此项）

邮政编码：510663

联系电话：(8620) 61302671

网址：<http://www.ggtest.com.cn>